
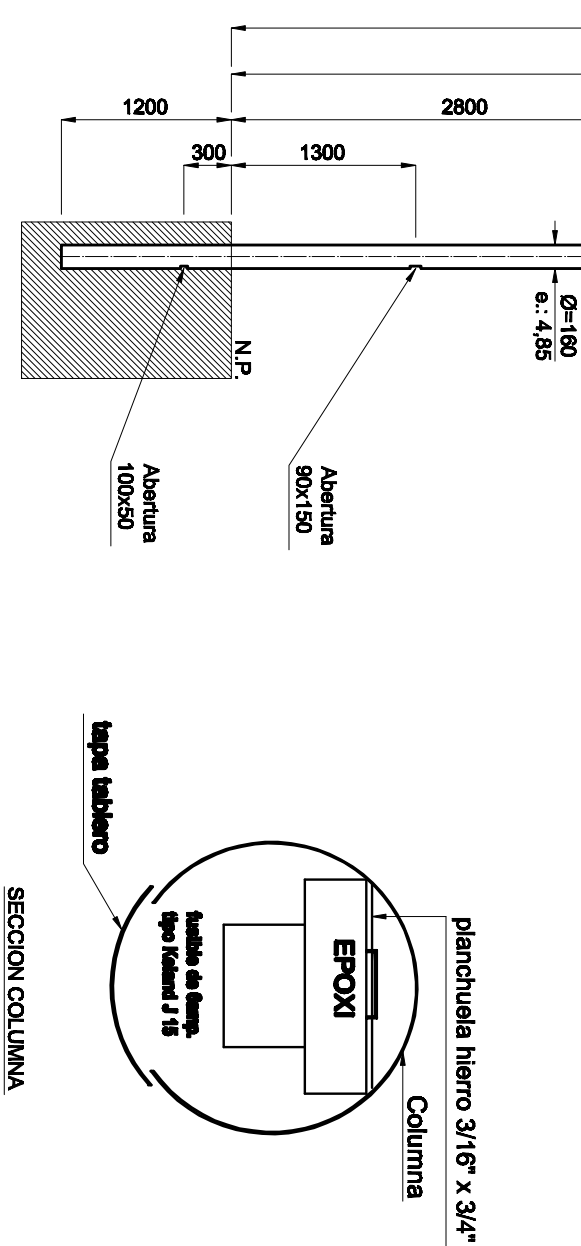
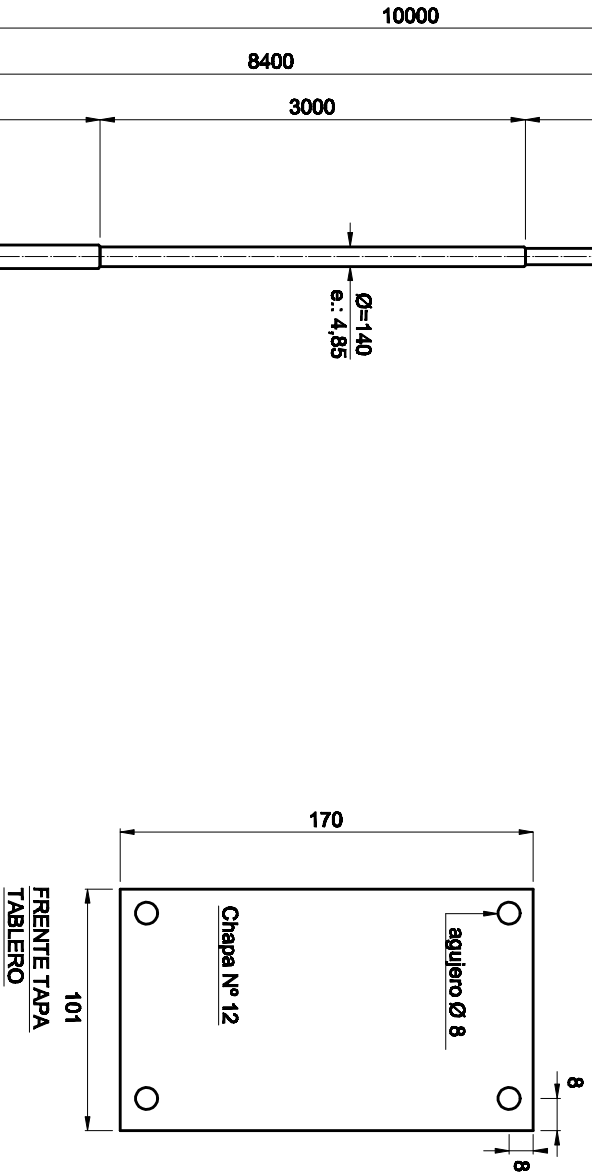


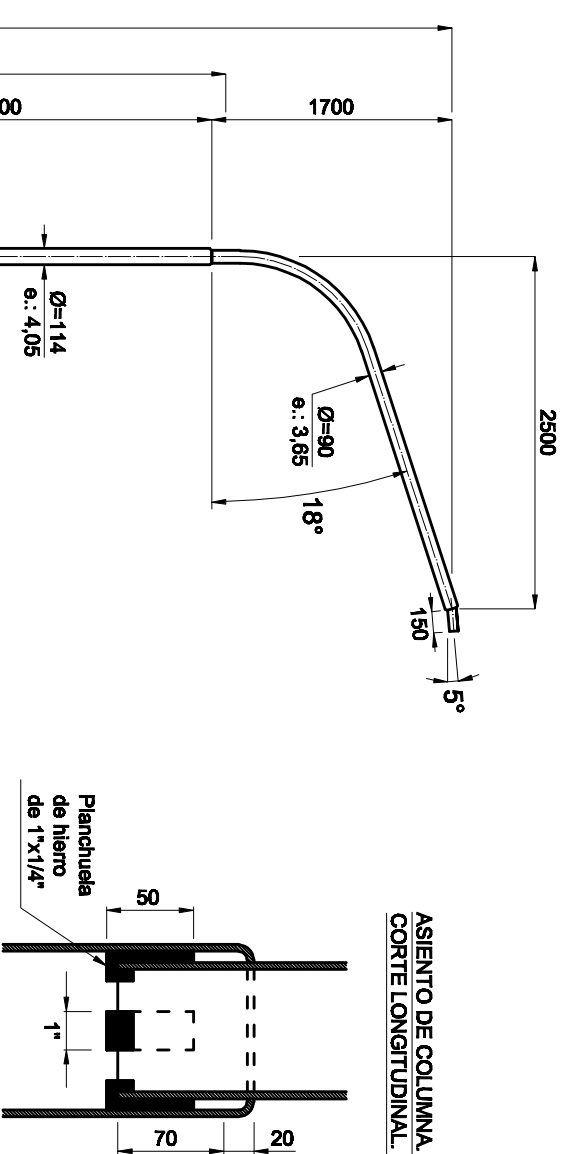

- TRATAMIENTO DE PINTURA DE LAS COLUMNAS:
- Arenado.
 - Dos manos de pintura Epoxi autoimprimante de altos sólidos dejando un espesor mínimo de 85 micrones (tipo AMERCOAT 385 de REVESTA).

- Dos manos de esmalte sintético tipo PANTONE 367 C (verde). DEBE QUEDAR EN TOTAL UN ESPESOR MINIMO DE PINTURAS DE 120 MICRONES
- Dos manos internas de pintura asfáltica desde la base hasta el orificio del tablero.
- Dos manos externas de pintura asfáltica en toda la superficie de empotramiento mas 15 cm. sobre nivel de piso.
- Recubrir con Poliguard toda la superficie de empotramiento mas 15 cm. sobre nivel de piso.

TODAS LAS COLUMNAS SE DEBERAN REALIZAR CON TUBOS NUEVOS DE ACERO CON COSTURA.

LA TAPA DE TABLERO DE COLUMNA IRA SUJETA CON 4 TORNILLOS DE BRONCE DE 5/16" , CABEZA HEXAGONAL.

EL TABLERO PARA LA COLUMNA SERA DE EPOXI DE 87X165 mm.

MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA		
DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y MECANICA		
Dibujó: Santa Roesa, Mauricio	COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO ALTURA LIBRE: 10,00 mts.	
Proyectó: Campagnari, Roberto		
Aprobó: Ing. Dotti, Daniel		
		C:10