



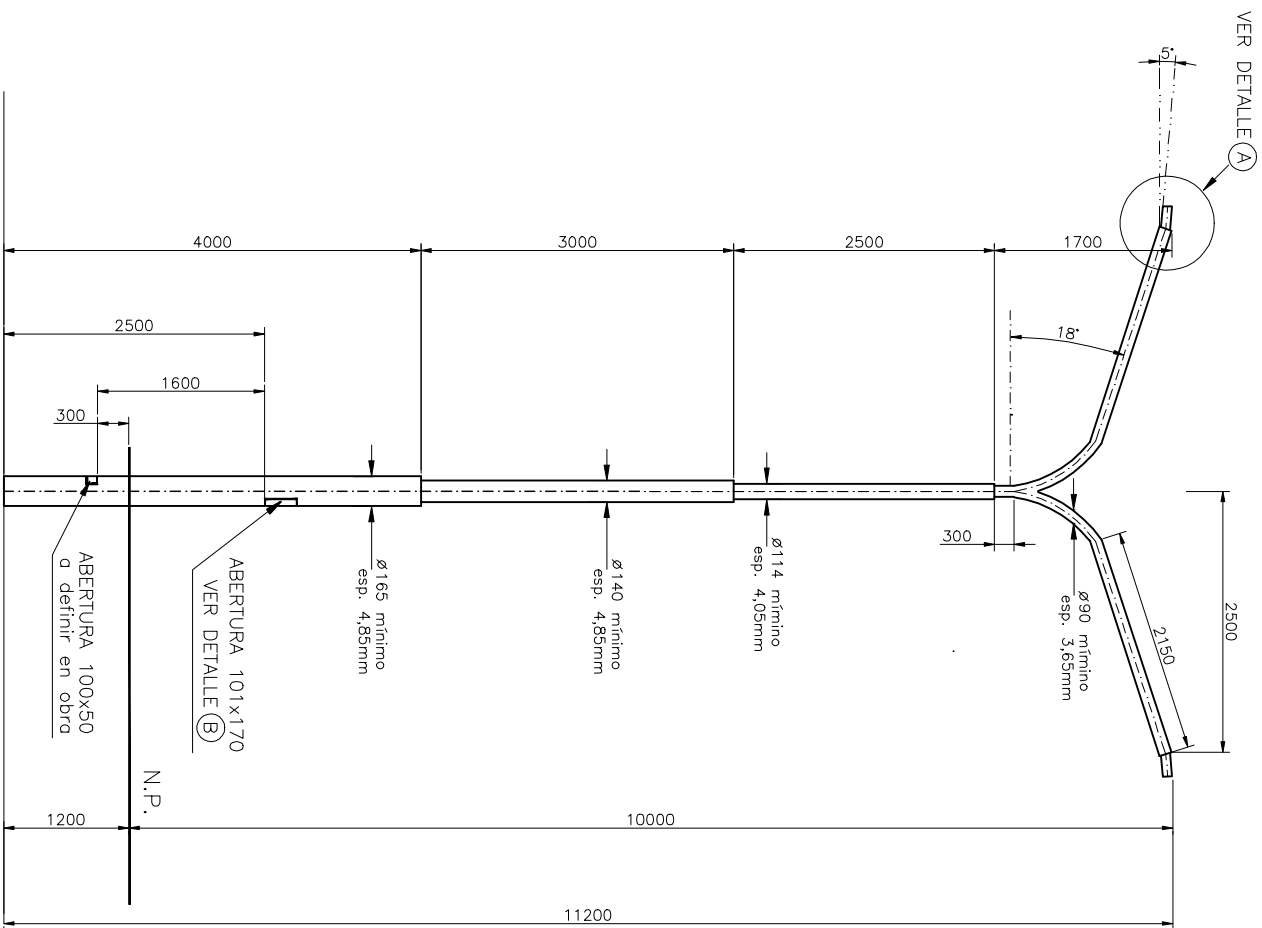

TRATAMIENTO DE PINTURA DE LAS COLUMNAS

- Arenado
- Dos manos de pintura EPOXI autoimpregnante de altos sólidos de 80 micrones en total (tipo AMERCOAT 385 de REVESTIA.)
- Dos manos de esmalte sintético tipo PANTONE 367 C (VERDE) TOTAL PINTURA MINIMA TERMINADA DEBE SER 120 MICRONES
- Dos manos internas de pintura asfáltica desde la base hasta el orificio del tablero
- Dos manos externas de pintura asfáltica en toda la superficie de empotreamiento mas 15cm. sobre nivel de piso
- Recubrir con POLIGUARD toda la superficie de empotramiento mas 15cm. sobre nivel de piso.-
- TODAS LA COLUMNAS SE DEBERAN REALIZAR CON TUBOS NUEVOS DE ACERO (CON COSTURA)
- LA TAPA DE TABLERO DE COLUMNA IRA SUJETA CON 4 TORNILLOS DE BRONCE DE 5/16", CABEZA HEXAGONAL
- EL TABLERO PARA LA COLUMNA SERA DE EPOXI DE (85x180x5)mm

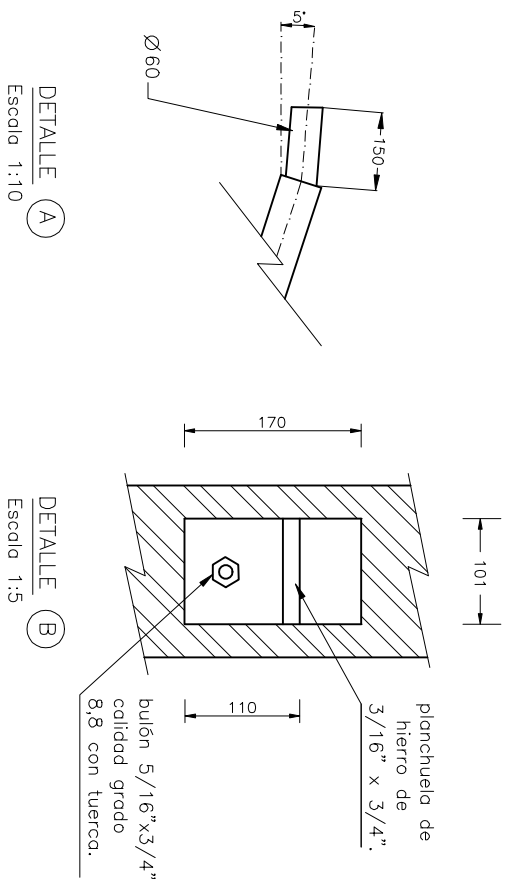

MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y MECANICA

Diseño: H. PAGETTI
Aprobado: LAZZARO J.C.
Revis: R. CAMPAGNON

**Columna de 2 brazos
alumbrado publico.
Altura libre : 10.00 mts.**

C-10-2