



SECCION B-B



SECCION A-A

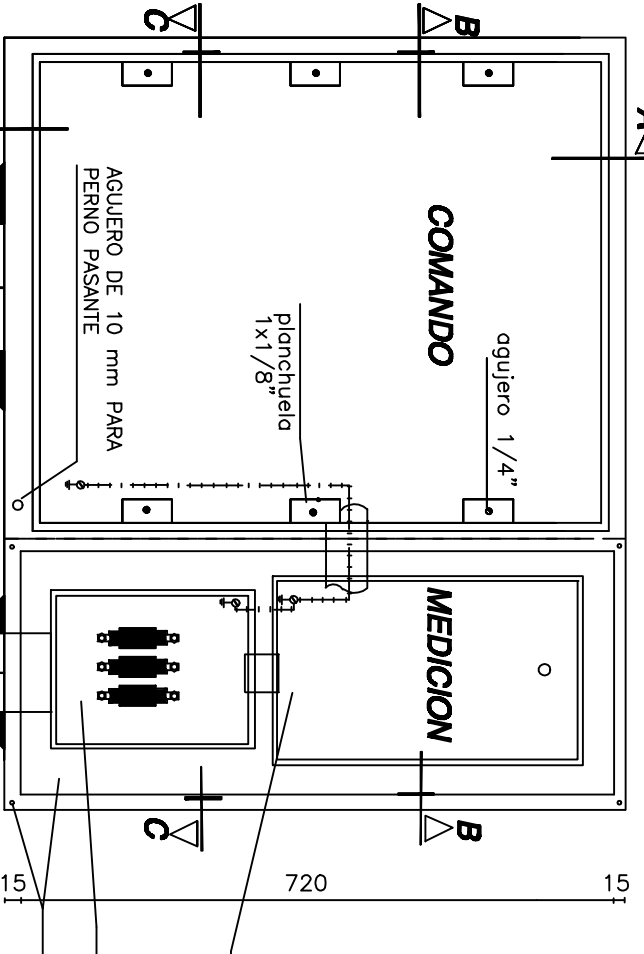

CAJA MEDIDOR TRIFASICO DE MATERIAL SINTETICO MEDIDAS STANDAR DE ACUERDO A REGLAMENTACION DE EDES

CAJA DE TOMA DE 60 A "TIPO CONEXTUBE" CON FUSIBLE DE 40 A

TAPA FLJA CON TORNILLOS



Bandeja para elementos de proteccion y comando

630

NOTA:
TABLERO REALIZADO CON CHAPA 14.
ESTAMPADO EN UNA SOLA PIEZA
LAS CERRADURAS SERAN DE CUADRANTE Y REMACHADAS EN EL FRENTE. PARA RECINTO COMANDO
EL CABLEADO SE REALIZARA CON UNA SECCION MINIMA DE 10mm2.

TRATAMIENTO DE PINTURA


-ARENADO.

Las manos necesarias de pintura EPOXI autoimprimante de alto solido (tipo AMERCOAT 385 de Revesta) o MACROPOXI HS BR (MASTIC EPOXI autoimprimante altos solidos de SHERWIN WILLIAMS); hasta lograr un espesor de pelicula seca minimo de 120 micrones.

Dos manos de esmalte poliuretanoico bicomponente de altos solidos SUMATANE HS BR, naranja 03 de SHERWIN WILLIAMS o dos manos de poliuretano difitico AMERCOAT 450 GL; naranja 03 de REVESTA, hasta lograr un espesor de pelicula seca minimo de 60 micrones.
Total de pintura minima terminada 180 micrones.

DETALLE ESTAMPADO ESTANCO PARA CIERRE DE PUERTA

BURLETE DE GOMA DE 25 mm

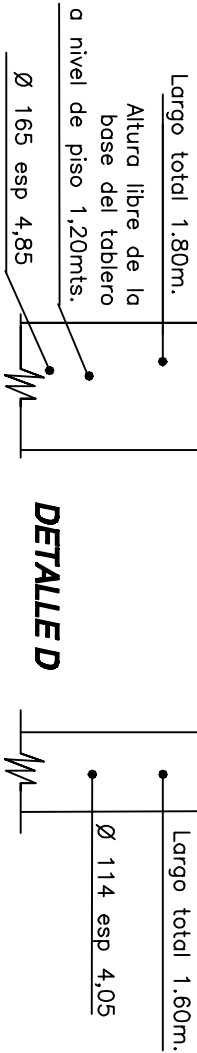


DETALLE D

CAJA DE MATERIAL SINTETICO MEDIDAS STANDAR DE ACUERDO A REGLAMENTACION DE EDES


CAJA DE TOMA DE 60 A "TIPO CONEXTUBE" CON FUSIBLE DE 40 A

SOPORTES REALIZADOS EN CHAPA 1/8.

SECCION C-C

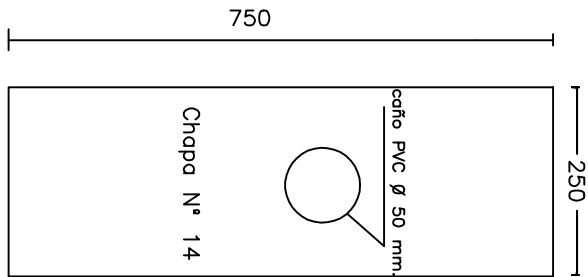


DETALLE CHAPA DIVISORIA SOLDADA AL GABINETE DIVIDIENDO LA PARTE DE COMANDO Y MEDICION

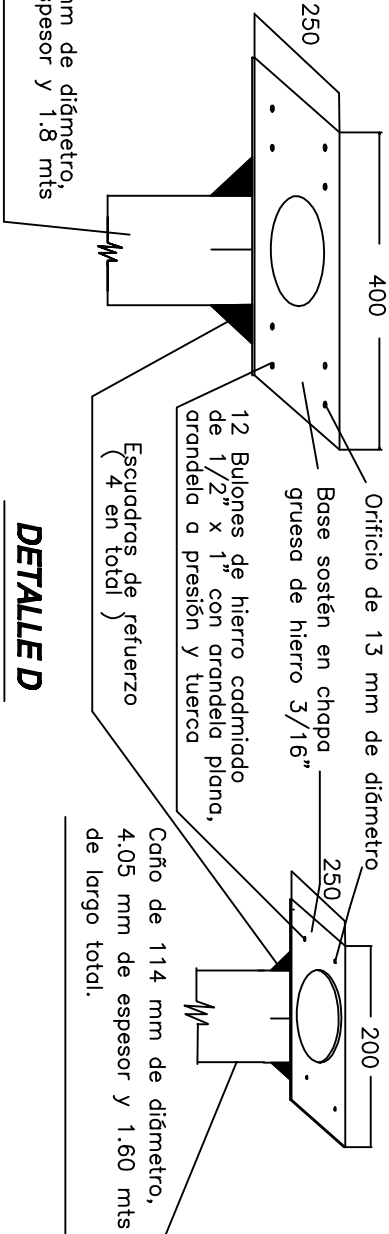

DETALLE D

VISTA LATERAL GABINETE MEDICION

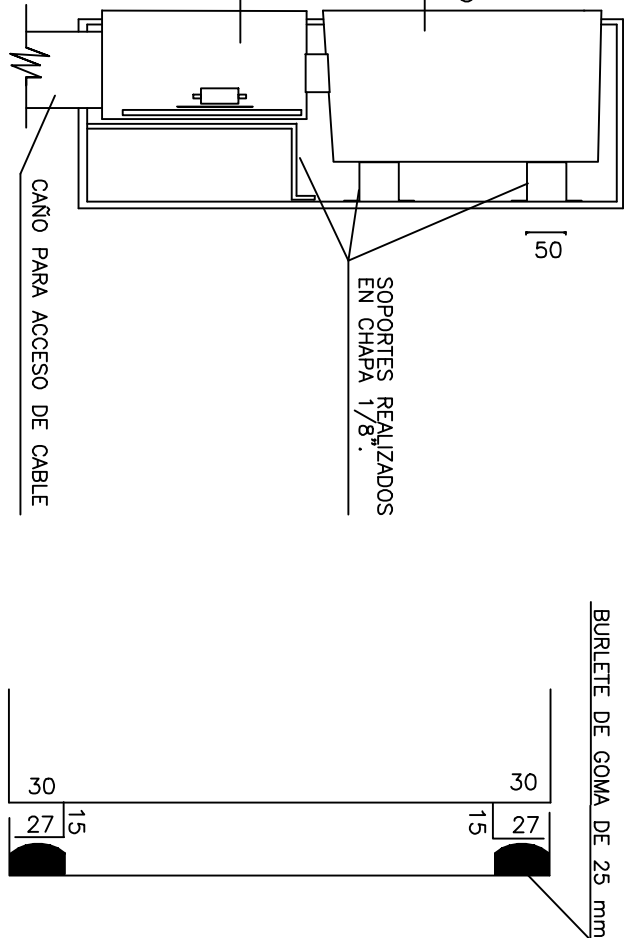

MUNICIPALIDAD DE BAHIA BLANCA

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDAD Y MECANICA

Idio: CAMPAGNANI ROBERTO.

Rev: CAMPAGNANI ROBERTO

Aprobo: DOTTI DANIEL.

TABLERO GENERAL

T-2-2